
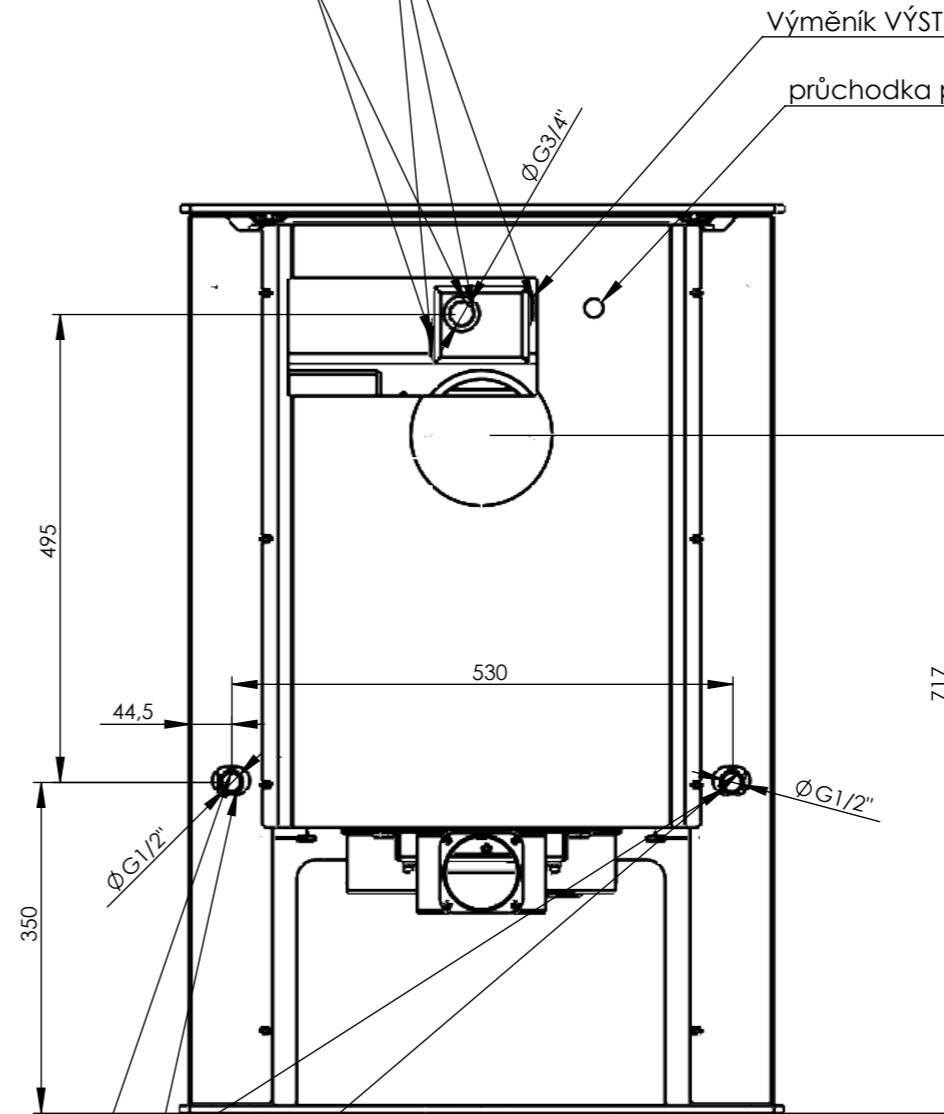




Nahradit transportní plastovou ucpávku - 3ks !!

Výměník VÝSTUP teplá voda /ventil vychlazovací DBV1 G3/4"

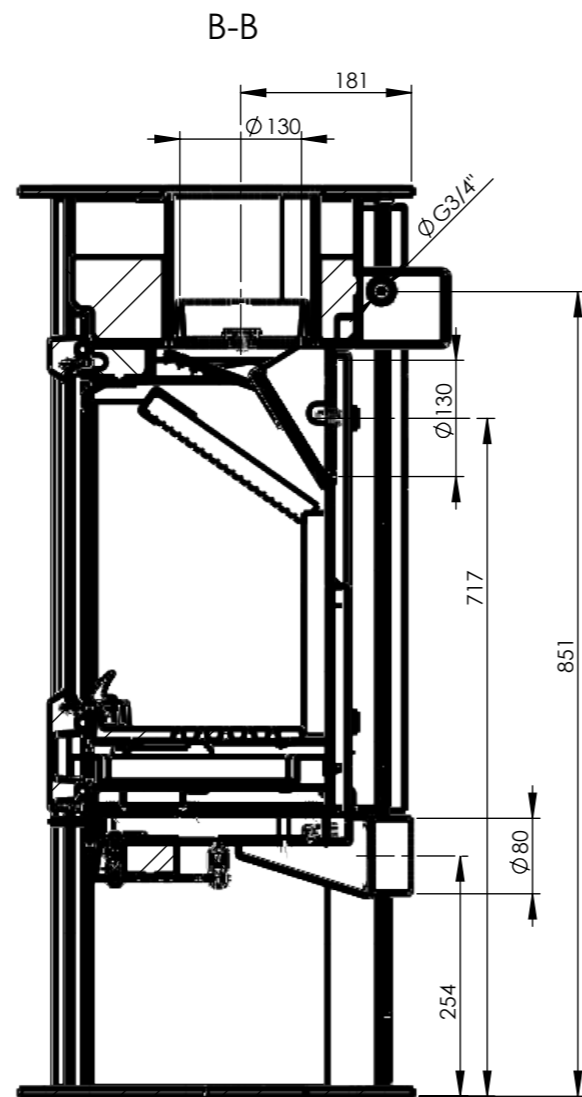

Výměník VÝSTUP teplá voda / čidlo/ pojistný ventil G1/2"

průchodka pro čidlo termostatu

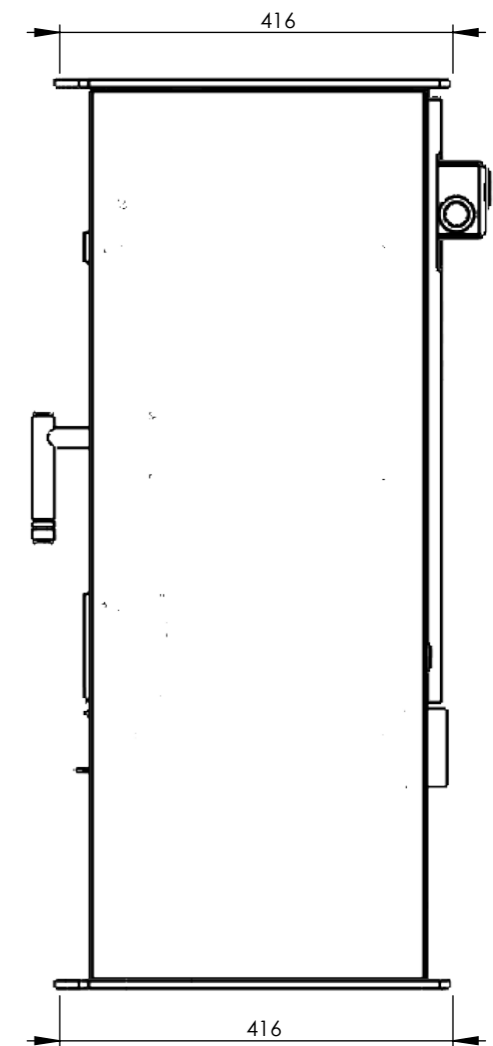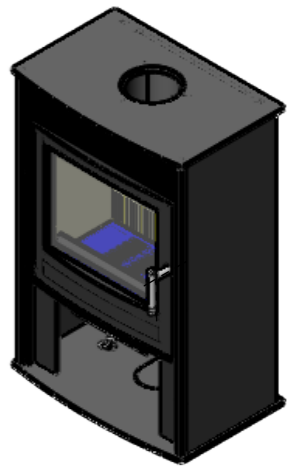

Výměník VSTUP studená voda

Nahradit transportní plastovou ucpávku - 2ks !!

všechny ostré hrany odjehlít, svary očistit		pokud není na výkrese uvedeno jinak, dokument se řídí normami : ISO 2768-1-2 (m), EN 22553, ISO 7200, ISO 16016				
 ©2012-2021 EUROTRADINGGROUP s.r.o. Josefská 6A, Rumburk, 40801 Czech Republic IČO: 28721446 e-mail: schejbal@etg-sro.cz	Materiál:	Polotovár:	Hmotnost:	index změny :		
	Kreslil:	Kreslil dne:	Schválil:	Schválil dne:	Změnu schválil:	Změnil dne :
Název:		W_6051_2018_výměník 3,5kw			držitel práv :	
Oprava:		Měřitko:	Č. výkresu:	chráněno dle: ISO 16016 copyright by : ISO 16016		
E	1:8	W_Sestava_EST_6051_2018_000_1			Formát listu:	List:
					A3	3z4

Tento dokument je nehmotným vlastnictvím EUROTRADINGGROUP s.r.o., jakékoli kopírování, či poskytnutí třetí osobám je zakázáno bez souhlasu EUROTRADINGGROUP s.r.o. / This document belongs to EUROTRADINGGROUP s.r.o., and my in its original form or any other form, neither be copied or distributed without consent from EUROTRADINGGROUP s.r.o. Any breach of this agreement is to be considered illegal.